ЦЕНТРИЗЫСКАНИЯ АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	ООО «Инженерный центр «ЭКСПЕРТ» ИНН 3444209183, КПП 344401001, ОГРН 1133443028190, 400066, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского 28	**ПИП № 02.10/3-СО**	
СРО-И-003-14092009 Регистрационный номер членов СРО И-003-003444209183-1129	**ПРОТОКОЛ испытания песка**	**10.02.2026**	
		стр.1	из 1

Таблица 1. Общие данные


Заказчик испытания	**ООО «СТРОЙБИЗНЕС-ОПТ»**
Проба	**проба №5 (предоставлена Заказчиком)**
Методика испытаний:	ГОСТ 32721-2014; ГОСТ 32725-2014; ГОСТ 32726-2014; ГОСТ 32727-2014; ГОСТ 32824-2014

Таблица 2. Физико-механические свойства

1. Насыпная плотность в сухом состоянии	1690	кг/м3	
2. Содержание пылеватых и глинистых частиц	0	%	
3. Содержание глины в комках	0	%	
4. Модуль крупности	2,79	-	
5. Класс	I класс	-	
6. Группа	Средний	-	
7. Содержание зерен крупностью, % по массе	Св. 8 мм	Св. 4 мм	Менее 0.125 мм
	0,00	0,31	0,54

Зерновой состав	Диаметр отверстий сит, мм.							
	8	4	2	1,00	0,5	0,250	0,125	менее 0,125
Полные остатки, %	0,00	0,31	8,80	25,03	54,13	91,34	99,46	100,00

Кривая гранулометрического состава

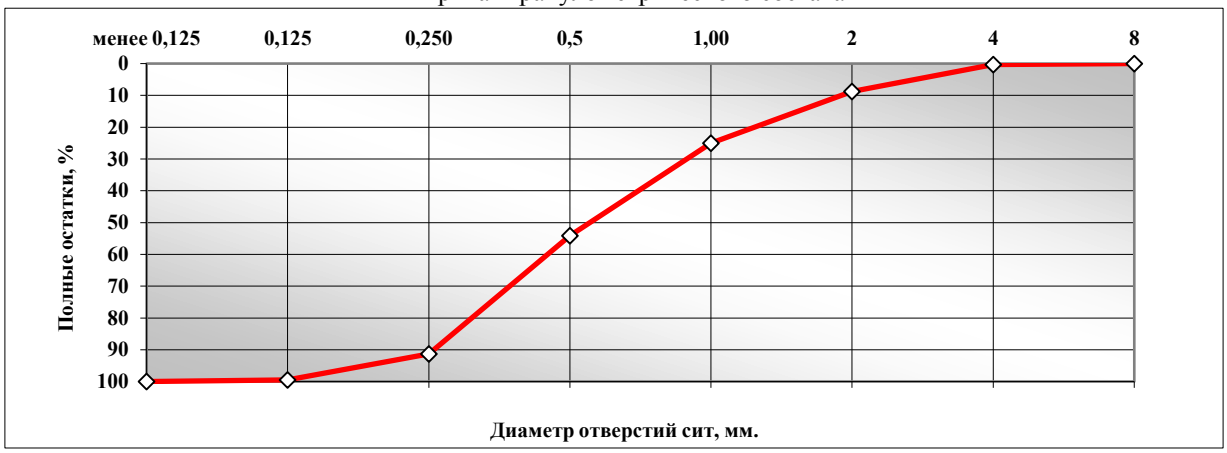

Настоящий протокол относится только к образцам подвергнутым испытанию
Запрещается частичная перепечатка данного протокола без согласования с испытательной лабораторией

Заключение:	**По результатам испытаний песок данной пробы относится:** **1. По модулю крупности к группе средних песков (ГОСТ 32824-2014; Табл.2)** **2. По содержанию пылевидных и глинистых частиц и глины в комках относится к I классу (ГОСТ 32824-2014; Табл.5,6) .**

Примечание:
1. Методика испытаний ГОСТ 32721-2014; ГОСТ 32725-2014; ГОСТ 32726-2014; ГОСТ 32727-2014.
2. Проба песка для испытаний отобрана Заказчиком
3.Результаты испытаний получены как среднеарифметическое значение испытаний двух аналитических проб.

Начальник испытательной лаборатории
ООО «ИЦ «ЭКСПЕРТ» Лакалин А.Ф.

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭКСПЕРТ»